



SL List z informacijami o izdelku PKCH3/PKCH3AB

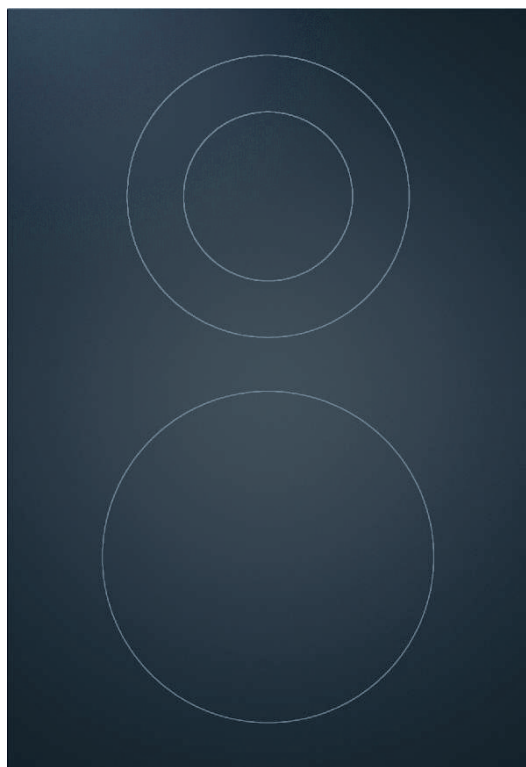

PKCH3

Pro kuhalna plošča Hyper, 1 cona/2 coni

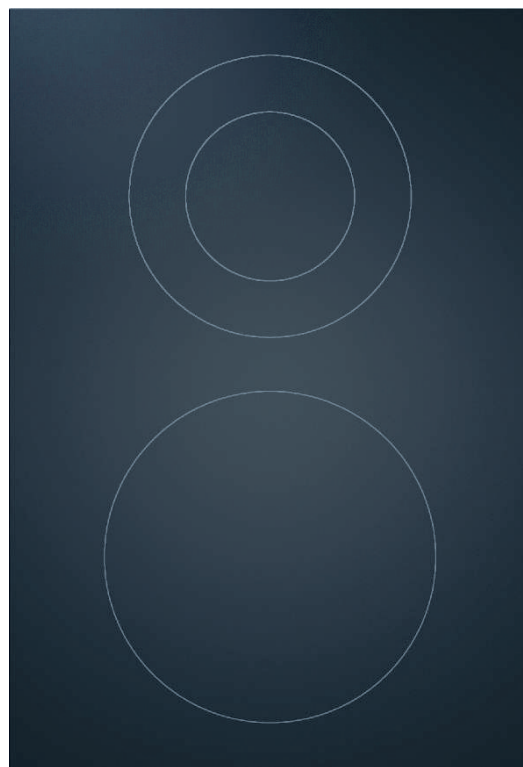

PKCH3AB

Pro kuhalna plošča Hyper 1 cone/2 coni All Black

Splošne informacije o izdelku:

Izdelek:	Kuhalna plošča z grelnim telesom za modularni sistem odvoda pare BORA Professional 3.0
Poudarki izdelka:	Izjemno veliko kuhališče z globino 540 mm, intuitivni gumb za upravljanje – vrtenje obroča gumba ali dotikanje površine na dotik, 2-krožni priklop, možna je vgradnja, obrnjena za 180°
Opozorila in varnostni napotki:	Glejte navodila za uporabo in montažo

PISPKCH3SL-10001

PKCH3 / PKCH3AB

Pro kuhalna plošča Hyper, 1 cona/2 coni (...All Black)

Tehnični podatki

Priključna napetost	380-415 V 2N
Frekvenca	50-60 Hz
Največja poraba energije	5100 W
Najvišja priključna vrednost	5100 W
Varovalo	2x 16 A
Dolžina napeljave omrežnega priključka	1,5 m
Dimenzije (širina x globina x višina)	370 x 540 x 73 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	8,7 kg
Material površine	Steklokeramika
Stopnje moči na kuhalni plošči	1 - 9, stopnja Hyper, priklop 2 con
Grelni krogi kuhališča spredaj	1
Grelni krogi kuhališča zadaj	2
Velikost kuhališča spredaj	Ø 235 mm
Velikost kuhališča zadaj	Ø 120/200 mm
Moč kuhališča spredaj	2100 W
Moč kuhališča zadaj	800/1900 W
Moč kuhališča spredaj, stopnja Power	3200 W (stopnja Hyper)

Opis proizvoda

- Intuitiven gumb za upravljanje
- Izredno hitro segrevanje
- Priklop 2 con
- Demo način

Funkcije

- Stopnja Power
- Časovnik kuhališč
- Avtomatika segrevanja
- Spremenljiva funkcija za ohranjanje toplote
- Funkcija premora
- Super Simple Mode

Varnostne naprave

Varovalni zaklep za otroke, prikazovalnik preostale toplote, zaščita pred pregrevanjem, varnostni izklop

Obseg dobave

Kuhalna plošča Hyper 1 cona/2 coni PKCH3/PKCH3AB, 2x gumb za upravljanje, 2x povezovalna napeljava gumba za upravljanje, povezovalna napeljava do odvoda, navodila za uporabo in montažo, pribor za montažo

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Možna je vgradnja, obrnjena za 180°
- Pod kuhhalno ploščo mora biti zagotovljeno zadostno prezračevanje

